


**Zeitreihen Analysenparameter
mit Überschreitungen Grenzwerte / Anforderungen**
TrinkwV - Liste 2001
Ganglinien: 01.01.2003 bis 01.01.2007

**Rohmischwasser
WF Lindau-Süd**

Probenstelle: -WF: Lindau Süd -

Parameter: pH-Wert vor Ort


Grenzwert: 6,5/9,5 pH

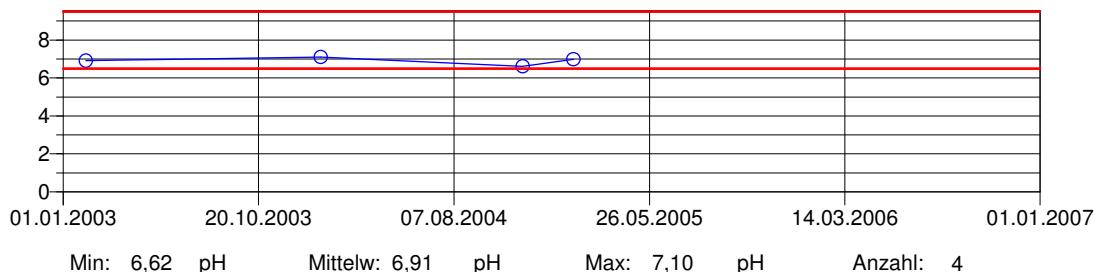

Probenstelle: -WF: Lindau Süd -

Parameter: Leitfähigkeit vor Ort (25°C)


Grenzwert: 2790 µS/cm

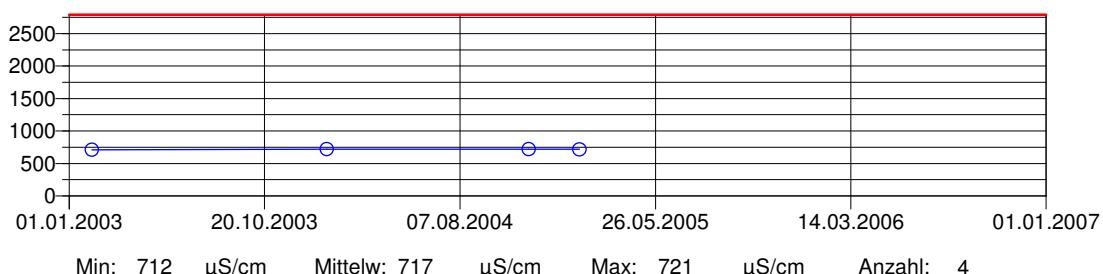

Probenstelle: -WF: Lindau Süd -

Parameter: Gesamthärte (°dH)


Grenzwert: °dH

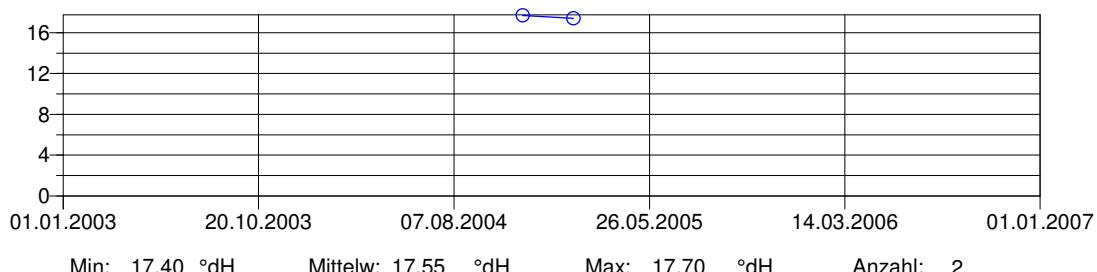

Probenstelle: -WF: Lindau Süd -

Parameter: Kohlenstoff gelöst org (DOC)

Grenzwert: mg/l

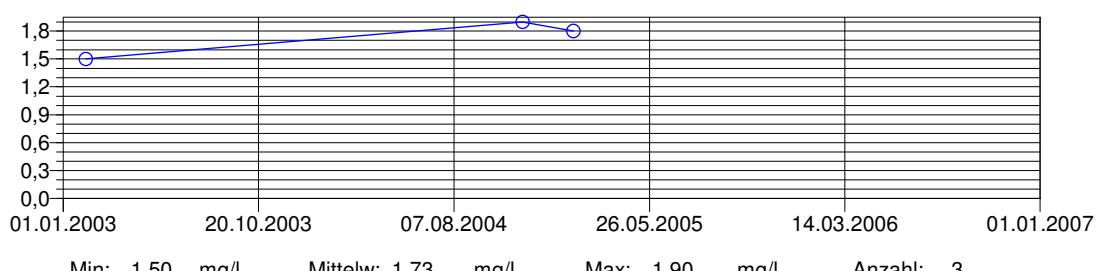

Anlage 14.3.1

Gutachten zur Festsetzung eines Wasserschutzgebietes für das
WW Lindau

GCI-13A91.69
09.03.2015

**Konzentrationsverlauf ausgewählter Beschaffenheits-
parameter im Rohmischwasser der WF Lindau-Süd**




**Zeitreihen Analysenparameter
mit Überschreitungen Grenzwerte / Anforderungen**
TrinkwV - Liste 2001
Ganglinien: 01.01.2003 bis 01.01.2007

**Rohmischwasser
WF Lindau-Süd**

Probenstelle: -WF: Lindau Süd -

Parameter: Calcium


Grenzwert: mg/l

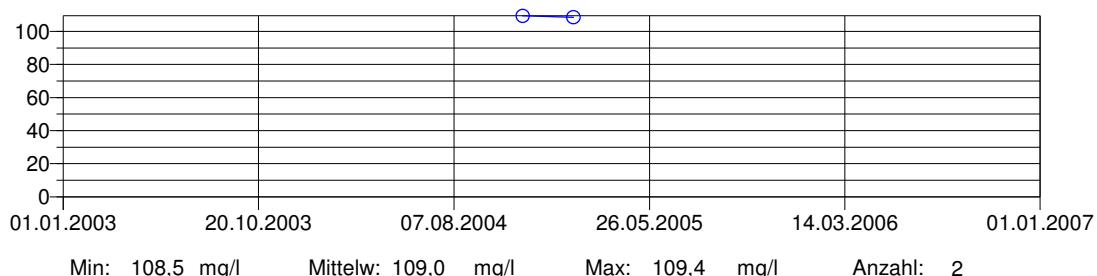

Probenstelle: -WF: Lindau Süd -

Parameter: Magnesium


Grenzwert: mg/l

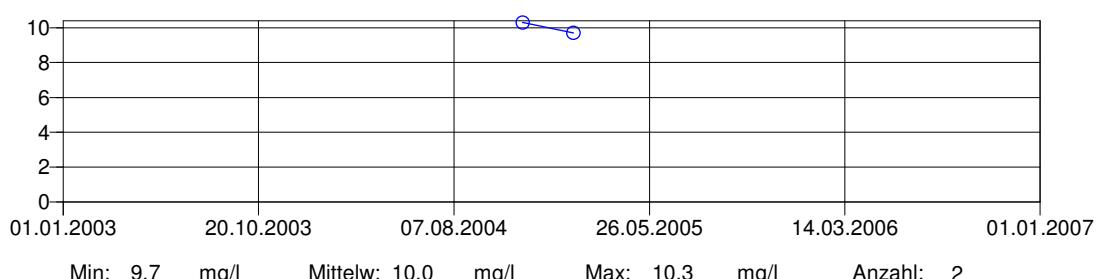

Probenstelle: -WF: Lindau Süd -

Parameter: Natrium


Grenzwert: 200 mg/l

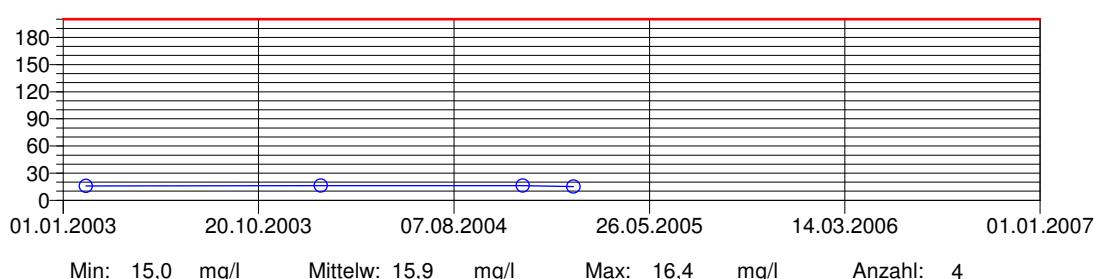

Probenstelle: -WF: Lindau Süd -

Parameter: Kalium

Grenzwert: mg/l

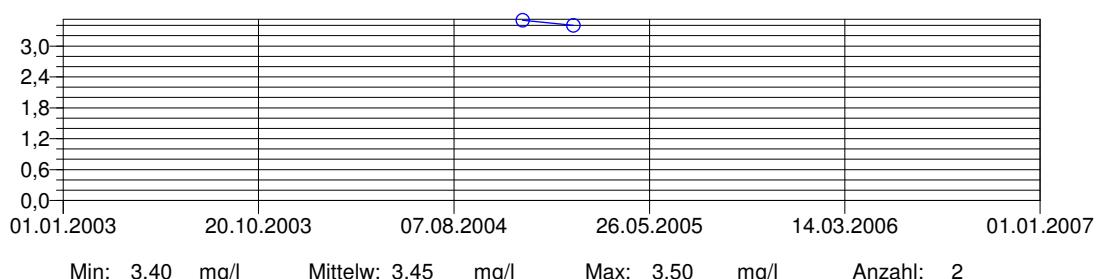

Anlage 14.3.1

Gutachten zur Festsetzung eines Wasserschutzgebietes für das
WW Lindau

GCI-13A91.69
09.03.2015

**Konzentrationsverlauf ausgewählter Beschaffenheits-
parameter im Rohmischwasser der WF Lindau-Süd**




**Zeitreihen Analysenparameter
mit Überschreitungen Grenzwerte / Anforderungen**
TrinkwV - Liste 2001
Ganglinien: 01.01.2003 bis 01.01.2007

**Rohmischwasser
WF Lindau-Süd**

Probenstelle: -WF: Lindau Süd -

Parameter: Eisen


Grenzwert: 0,2 mg/l

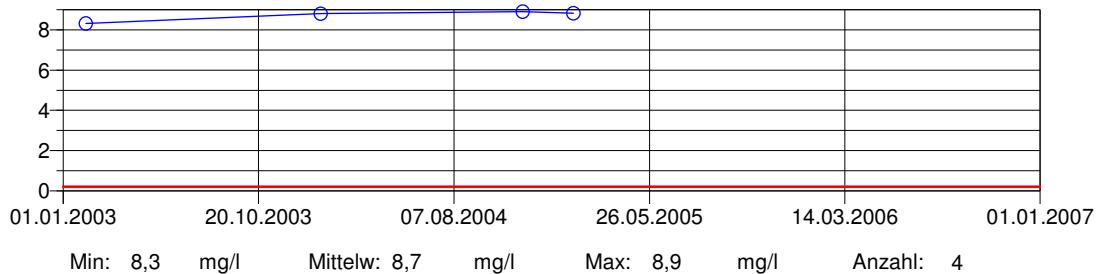

Probenstelle: -WF: Lindau Süd -

Parameter: Mangan


Grenzwert: 0,05 mg/l

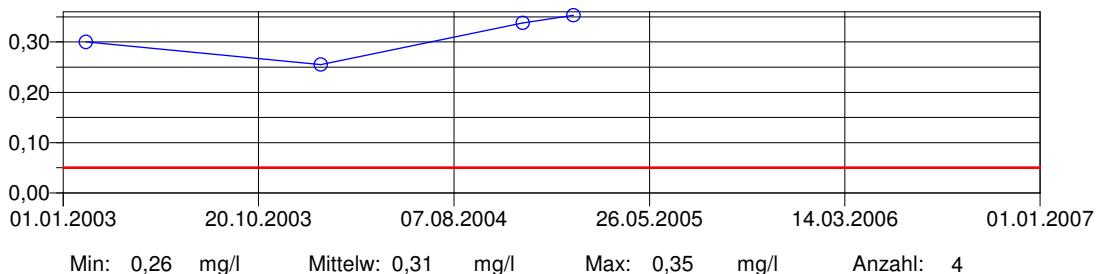

Probenstelle: -WF: Lindau Süd -

Parameter: Ammonium


Grenzwert: 0,5 mg/l

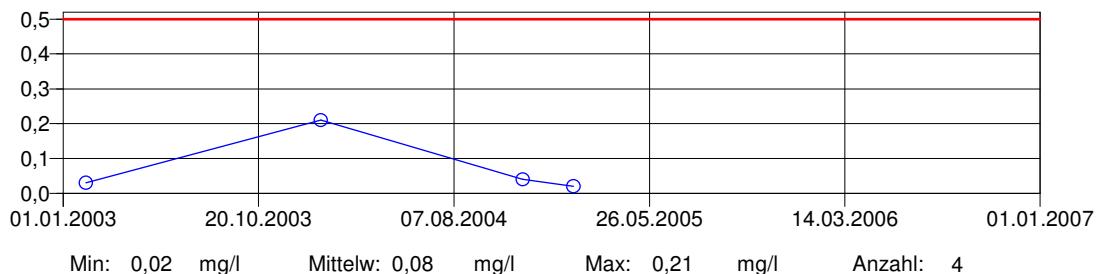

Probenstelle: -WF: Lindau Süd -

Parameter: Sulfat

Grenzwert: 250 mg/l

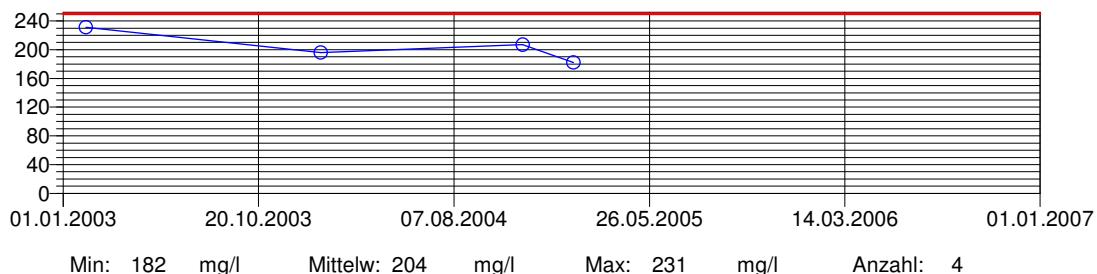

Anlage 14.3.1

Gutachten zur Festsetzung eines Wasserschutzgebietes für das
WW Lindau

GCI-13A91.69
09.03.2015

Konzentrationsverlauf ausgewählter Beschaffungsparameter im Rohmischwasser der WF Lindau-Süd




**Zeitreihen Analysenparameter
mit Überschreitungen Grenzwerte / Anforderungen**
TrinkwV - Liste 2001
Ganglinien: 01.01.2003 bis 01.01.2007

**Rohmischwasser
WF Lindau-Süd**

Probenstelle: -WF: Lindau Süd -

Parameter: Chlorid


Grenzwert: 250 mg/l

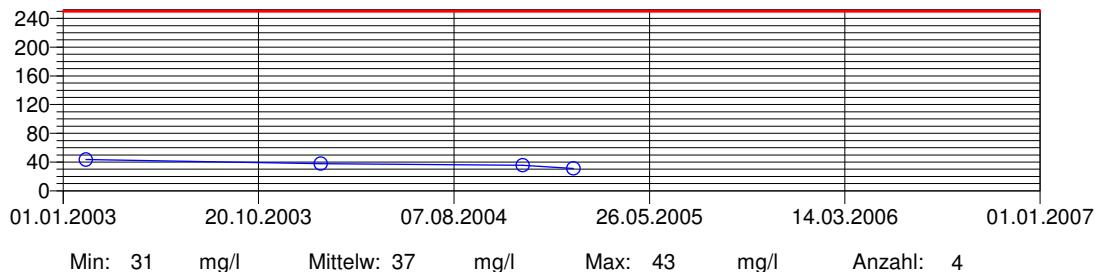

Probenstelle: -WF: Lindau Süd -

Parameter: Nitrat


Grenzwert: 50 mg/l

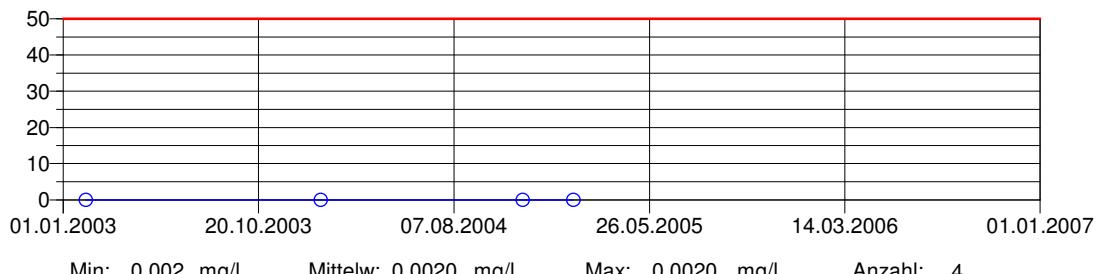

Probenstelle: -WF: Lindau Süd -

Parameter: Nitrit


Grenzwert: 0,5 mg/l

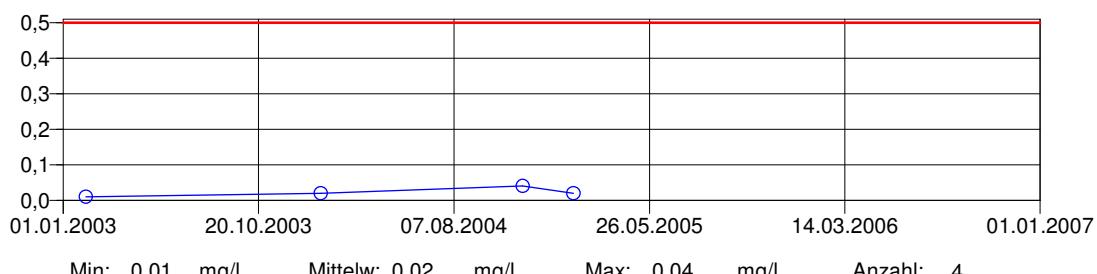

Probenstelle: -WF: Lindau Süd -

Parameter: Bor

Grenzwert: 1000 µg/l

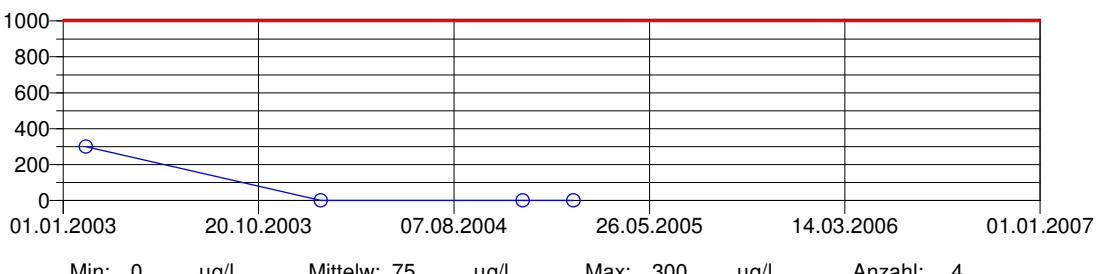

Anlage 14.3.1

Gutachten zur Festsetzung eines Wasserschutzgebietes für das
WW Lindau

GCI-13A91.69
09.03.2015

**Konzentrationsverlauf ausgewählter Beschaffenheits-
parameter im Rohmischwasser der WF Lindau-Süd**

